経営比較分析表（令和2年度決算）

埼玉県　越生町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A7	自治体職員

資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m³当たり家庭料金(円)
-	93.35	99.87	3,465

人口（人）	面積(km²)	人口密度(人/km²)
11,352	40.39	281.06
現在給水人口(人)	**給水区域面積(km²)**	**給水人口密度(人/km²)**
11,265	16.62	677.80

グラフ凡例
- ■ 当該団体値（当該値）
- ー 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

①経常収支比率(%)

【110.27】

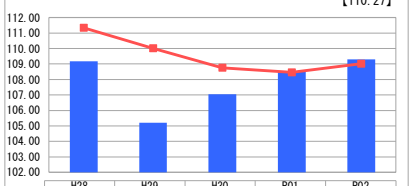

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	109.17	105.20	107.04	108.50	109.29
平均値	111.34	110.02	108.76	108.46	109.02

②累積欠損金比率(%)

【1.15】

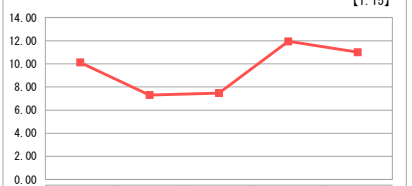

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	10.13	7.31	7.48	11.94	11.00

③流動比率(%)

【260.31】

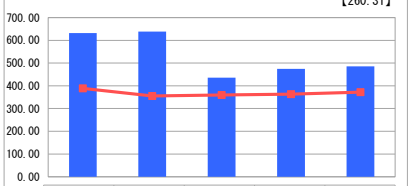

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	631.79	638.62	435.43	474.49	485.56
平均値	388.67	355.27	359.70	362.93	371.81

④企業債残高対給水収益比率(%)

【275.67】

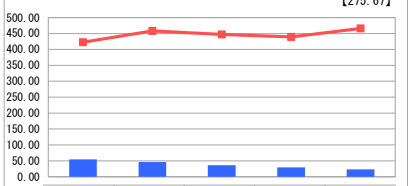

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	54.70	46.00	36.52	29.38	23.04
平均値	422.50	458.27	447.01	439.05	465.85

⑤料金回収率(%)

【100.05】

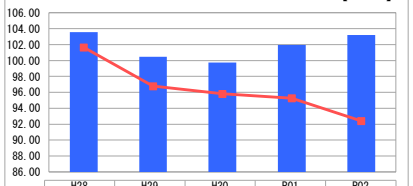

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	103.58	100.47	99.73	101.97	103.19
平均値	101.64	96.77	95.81	95.26	92.39

⑥給水原価(円)

【166.40】

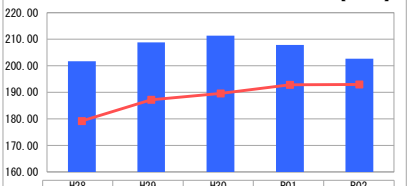

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	201.73	208.88	211.32	207.85	202.62
平均値	179.16	187.18	189.58	192.82	192.98

⑦施設利用率(%)

【60.69】

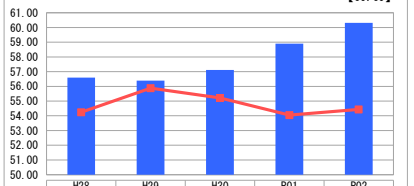

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	56.59	56.39	57.11	58.90	60.31
平均値	54.24	55.88	55.22	54.05	54.43

⑧有収率(%)

【89.82】

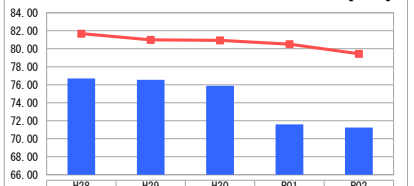

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	76.69	76.55	75.88	71.59	71.24
平均値	81.68	80.99	80.93	80.51	79.44

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率(%)

【50.19】

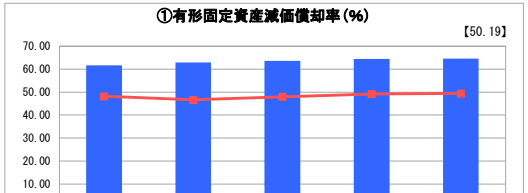

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	61.68	62.93	63.56	64.42	64.62
平均値	48.14	46.61	47.97	49.12	49.39

②管路経年化率(%)

【20.63】

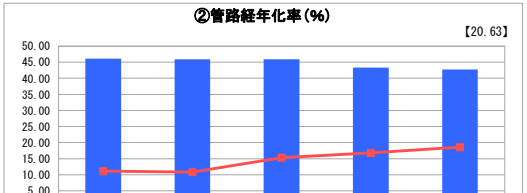

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	46.12	45.92	45.90	43.37	42.76
平均値	11.13	10.84	15.33	16.76	18.57

③管路更新率(%)

【0.69】

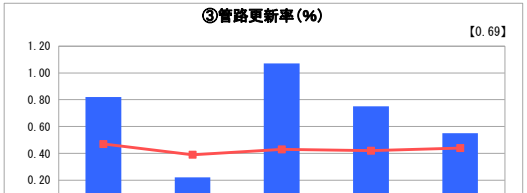

	H28	H29	H30	R01	R02
当該値	0.82	0.22	1.07	0.75	0.55
平均値	0.47	0.39	0.43	0.42	0.44

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は、１００を超えており類似団体とほぼ同じ割合となっております。累積欠損金比率については、平成２８年度から０となっています。流動比率は、昨年に比べ若干増加し、依然１００%遙かに超えた値となっています。企業債残高対給水収益比率は、必要な更新が先送り状態であり、償還金のみで減少しています。料金回収率は、１００%を超えましたが、今後更に費用削減に努めます。給水原価は、平成３０年度以降若干の減少傾向でありますが、類似団体と比較しても高い値となっておりま す。施設利用率は、給水人口の減少により、減少傾向が続いておりましたが、漏水が原因で増加傾向となっております。有収率につきましては、依然類似団体と比較しても低い値となっており、漏水調査を重点的に進め、有収率の向上に努める考えでおります。

2. 老朽化の状況について

昨年に引き続き有形固定資産原価償却比率及び管路経年化率が類似団体の平均より高く、特に管路経年化率は平均値を約３０ポイント超えております。管路更新率は、平成３０年度・令和元年度・令和２年度は減少しました。老朽化対策としまして、平成３０年度に行ったアセットマネジメントを基に令和２年度に経営戦略を策定いたしました。この更新計画に基づき、老朽化対策を早急かつ効率的に実施します。

全体総括

水道事業収益の根幹を成す給水収益は、人口減少に伴い年々減少していくことが予想されます。これに対する支出については、上水方法等を含めた根本的な運営の見直しを図り、経費削減を推進しなければなりません。また、施設の更新については、耐用年数を超える施設や管路の増加が顕著なため、優先的な箇所を特定し、令和２年度に策定した経営戦略を基に的確かつ効率的な対策を推進します。